


PROFIL  
pg 334—sw57

Skala 1:100/1000

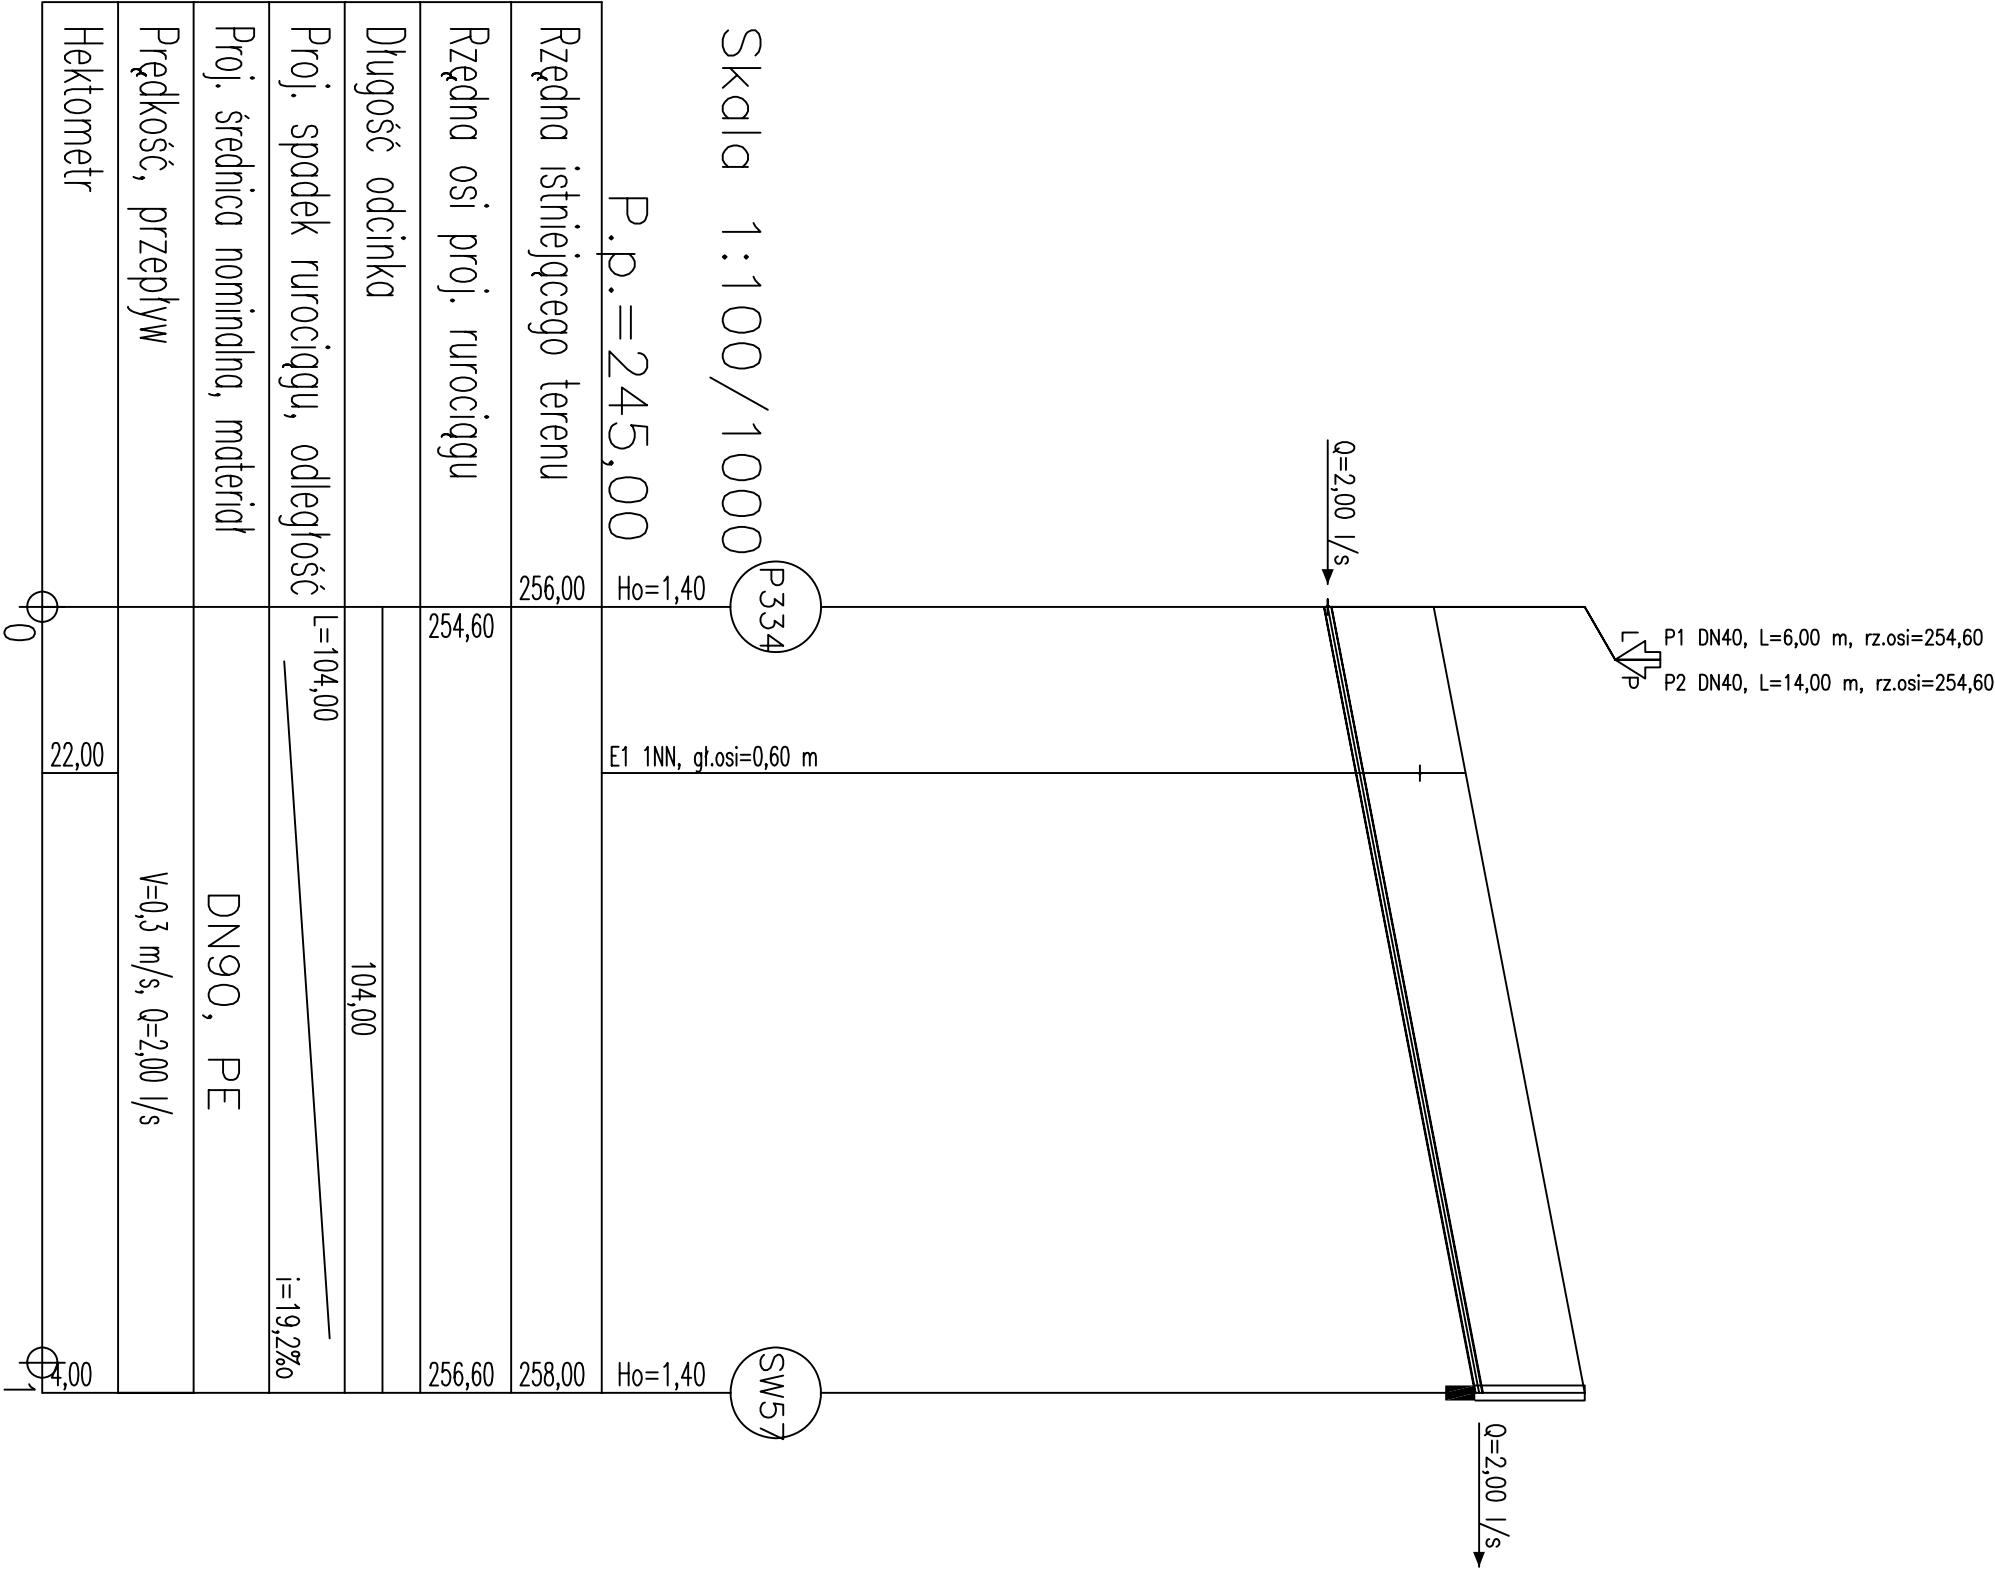

Rzędna istniejącego terenu	256,00		
Rzędna osi proj. rurociągu	254,60		
Długość odcinka		104,00	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=104,00		i=19,2‰
Proj. średnica nominalna, materiał		DN90, PE	
Prędkość, przepływ		V=0,3 m/s, Q=2,00 l/s	
Hektometr	22,00		4,00

Nazwa i adres obiektu budowlanego		=ECON= Marek Michalczyk	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		25-237 KIELCE ul.Kłimeckiego 10	
ETAP II -GOSTYN,		tel./fax (0-41) 361-92-16	
GMINA WYRY			
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:
Projektował:	M.Michalczyk	SWK.0030/POOS/05	05.2009
Upracował:	M. Wójcicki		05.2009
Sprawdził:	J. Karbowniczek	133/93	05.2009
Przedmiot rysunku:		Stadium:	Nr rys.
PROFIL PODŁUŻNY		PB	45
		Brandz:	Skala:
		SANITARNA	1:100/1000