


Oznaczenie urządzenia		Q1	Q2	Q3				
Oznaczenie zacisku								
Opis			Zasilanie budynku	Zasilanie centrali oddymiania				
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu			5x25	3x2,5				
Typ kabla			YKY	HDGs				
Typ izolacji kabla								

**zasilanie**

**Złącze kablowe - wyłącznik główny**

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	E4	B	Michał Botor	E	
		A	Sławomir Kubanek	D	
Data:	<b>10.04.2018</b>	Autor:	Jan Botor	Nr. akurşa:	1 / 1

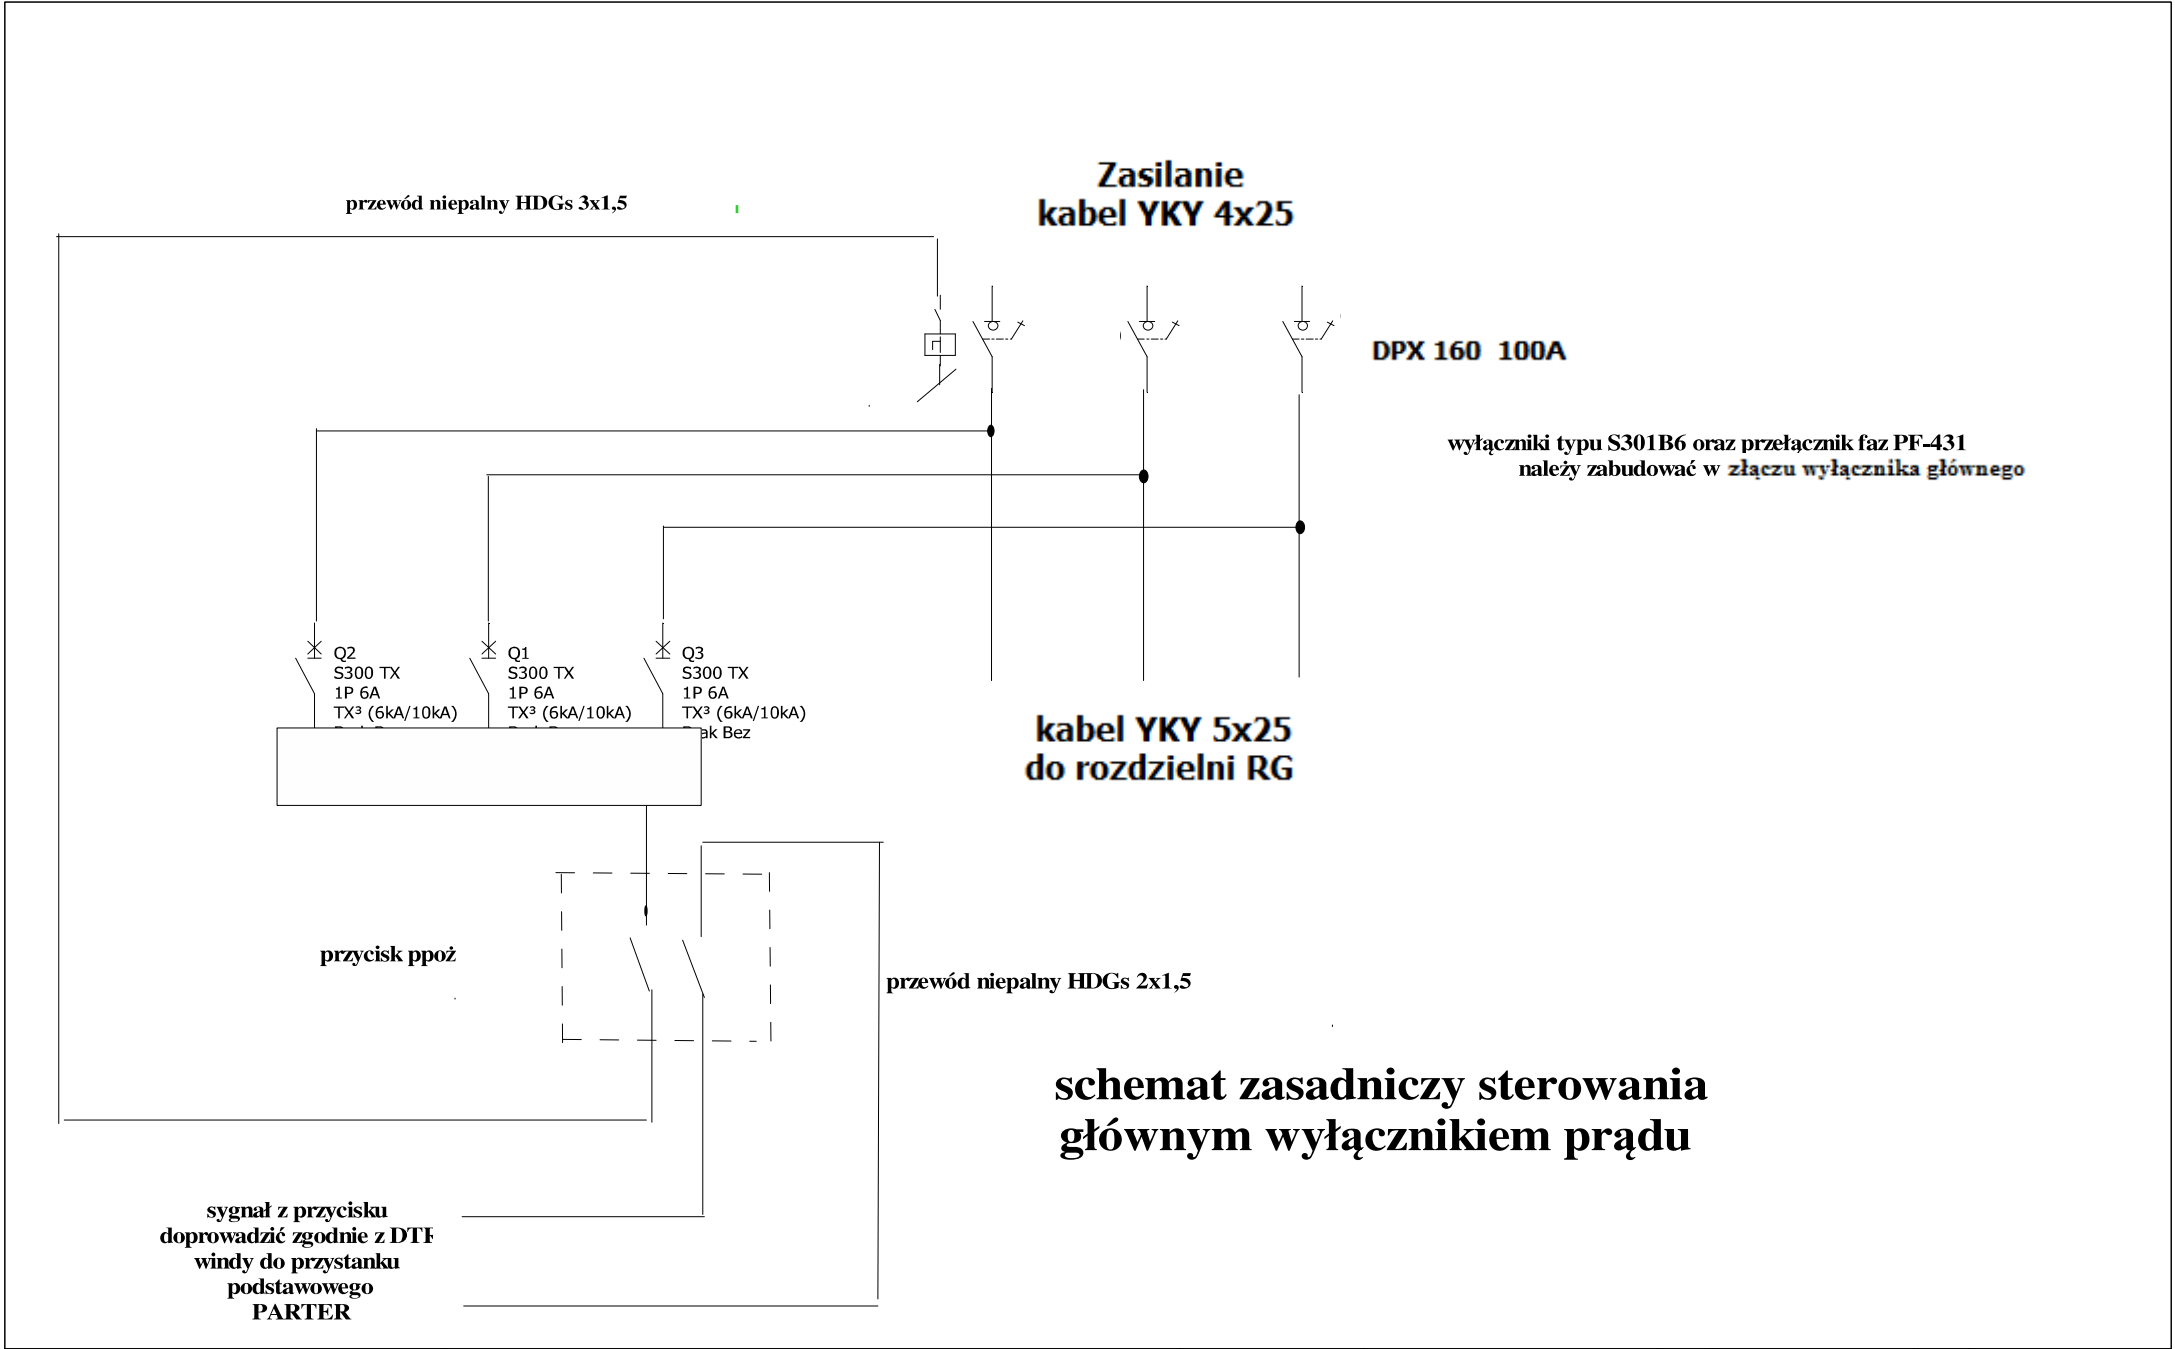

<b>Budynek klubu SENIOR+</b> <b>ul. Główna 99</b> <b>43-175 Wryy</b>	<b>Zasilanie</b>  <b>Złącze kablowe - wyłącznik główny</b>	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	<b>E4</b>	B	S. Kubanek	E	
				A	Michał Botor	D	
		Data:	<b>10.04.2018</b>	Autor:	Jan Botor	Nr. akrusza:	2 / 2