


Poza pasem drogowym

W pasie drogowym

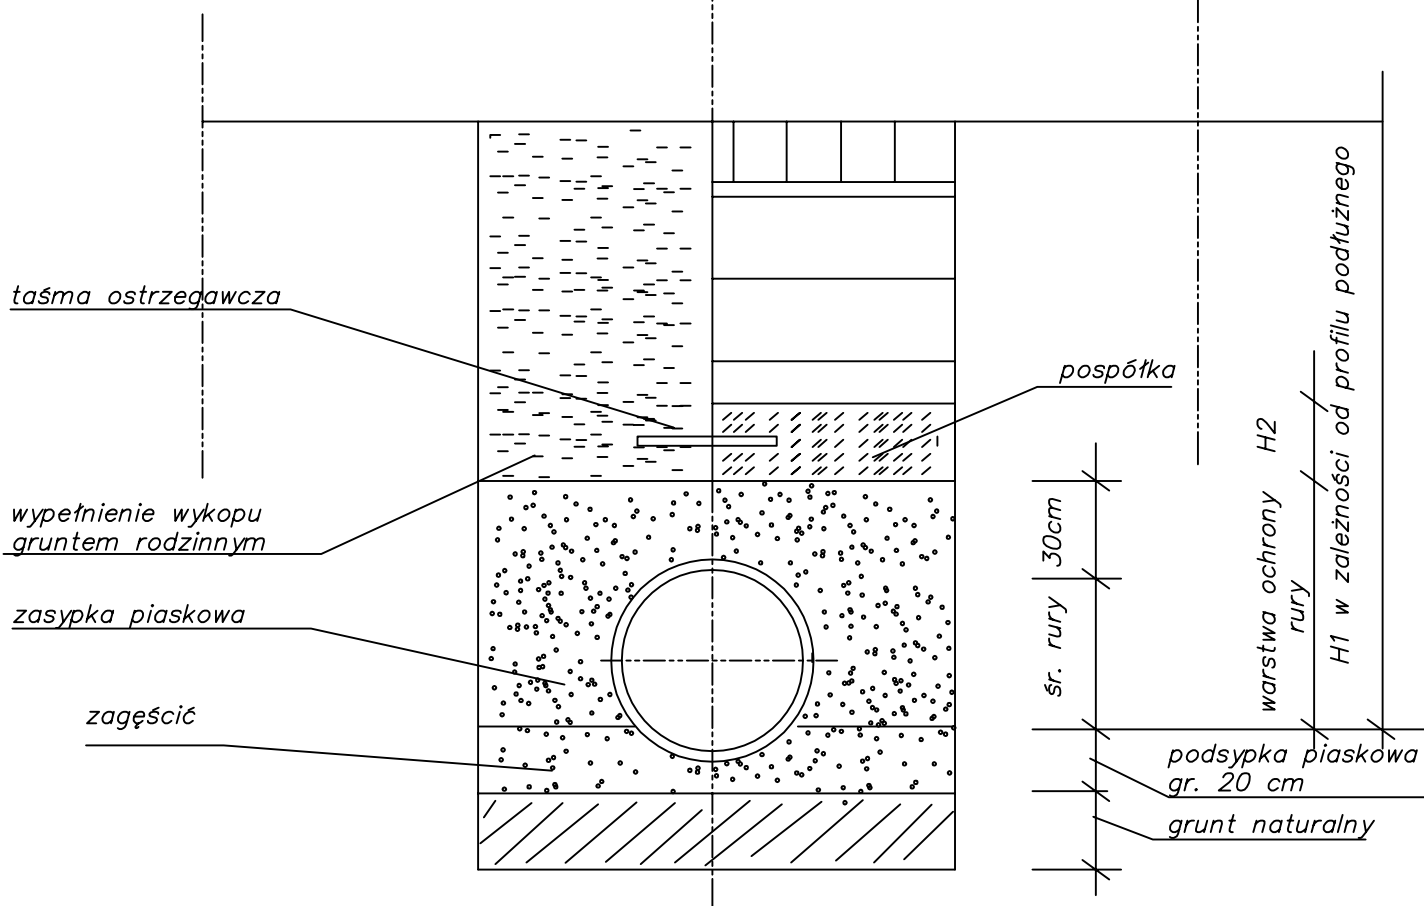

Uwaga:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od posadowienia kanalizacji

2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw o głębokości do 2,0 m – 1,0
- dla warstw powyżej 2,0 m – 0,97

3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30 cm powyżej rury) – 0,97
- dla zasyпки – 0,50

## JAN SZCZEPANEK

Upr. bud. nr 299/81, 72/94

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

Zewn. Sieci wod.-kan., gazowych i ciepłych

43-100 Tychy

ul. Flamingów 26

tel. 609041599

Inwestor:	Urząd Gminy Wyrzy ul. Główna 133, 43-175 Wyrzy, woj. śląskie.				
Lokalizacja inwestycji:	ul. Spokojna, 43-175 Wyrzy, woj. śląskie				
Branża:	SANITARNA	Stadium:	PROJEKT		
Projektant:	tech. Jan SZCZEPANEK uprawnienia nr 72/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej			Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Wojciech KOWAL uprawnienia nr LUB/0063/POOS/07 w specjalności instalacyjnej				
Opracował:	mgr inż. Szymon WOLNY				
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SPOKOJNEJ W WYRACH			Data:	04.2019
				Skala:	-
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ WYKOPU			Nr rys:	4